ROYAUME DU MAROC

WILAYA DE LE REGION CASABLANCA-SETTAT

PROVINCE DE NOUACER

COMMUNE RURALE OULED SALAH

PROJET:

CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION OULED SALEH A BOUSKOURA

Maître d'ouvrage : OFPPT

Architecte :

Naouel FAZANI
ARCHITECTE D.E.N.A.
Bd Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou Habib,
résidence Al Machrik II, 1er étage n°3 -
Casablanca

BUREAU DE CONTROLE : **TECNITAS**

Date	01/05/2023	Verifié par	Mr H. AMMOR
Réf N°		Dessiné par	Mr .D. Mohamed
Phase		Echelle	1/100
Nom de fichier		N°	PC 02

ELECTRICITE:

PLAN PRISE DE COURANT ETAGE

Date	Indice	Modifications
22-02-22	A	Mise à jour selon derniers plans archis

L'ENTREPRENEUR, devra vérifier avant l'exécution,toutes côtes ainsi que la conformité des plans de électricité avec ceux de l'architecte

GénieStructure
BUREAU D ' ETUDES TECHNIQUES
04,Rue Ibnou Souafi Appt.4
Maarif-CASABLANCA
Tel :05-22-25-11-65
Fax :05/22-25-32-58

SIGNATURE ET CACHET

LEGENDE
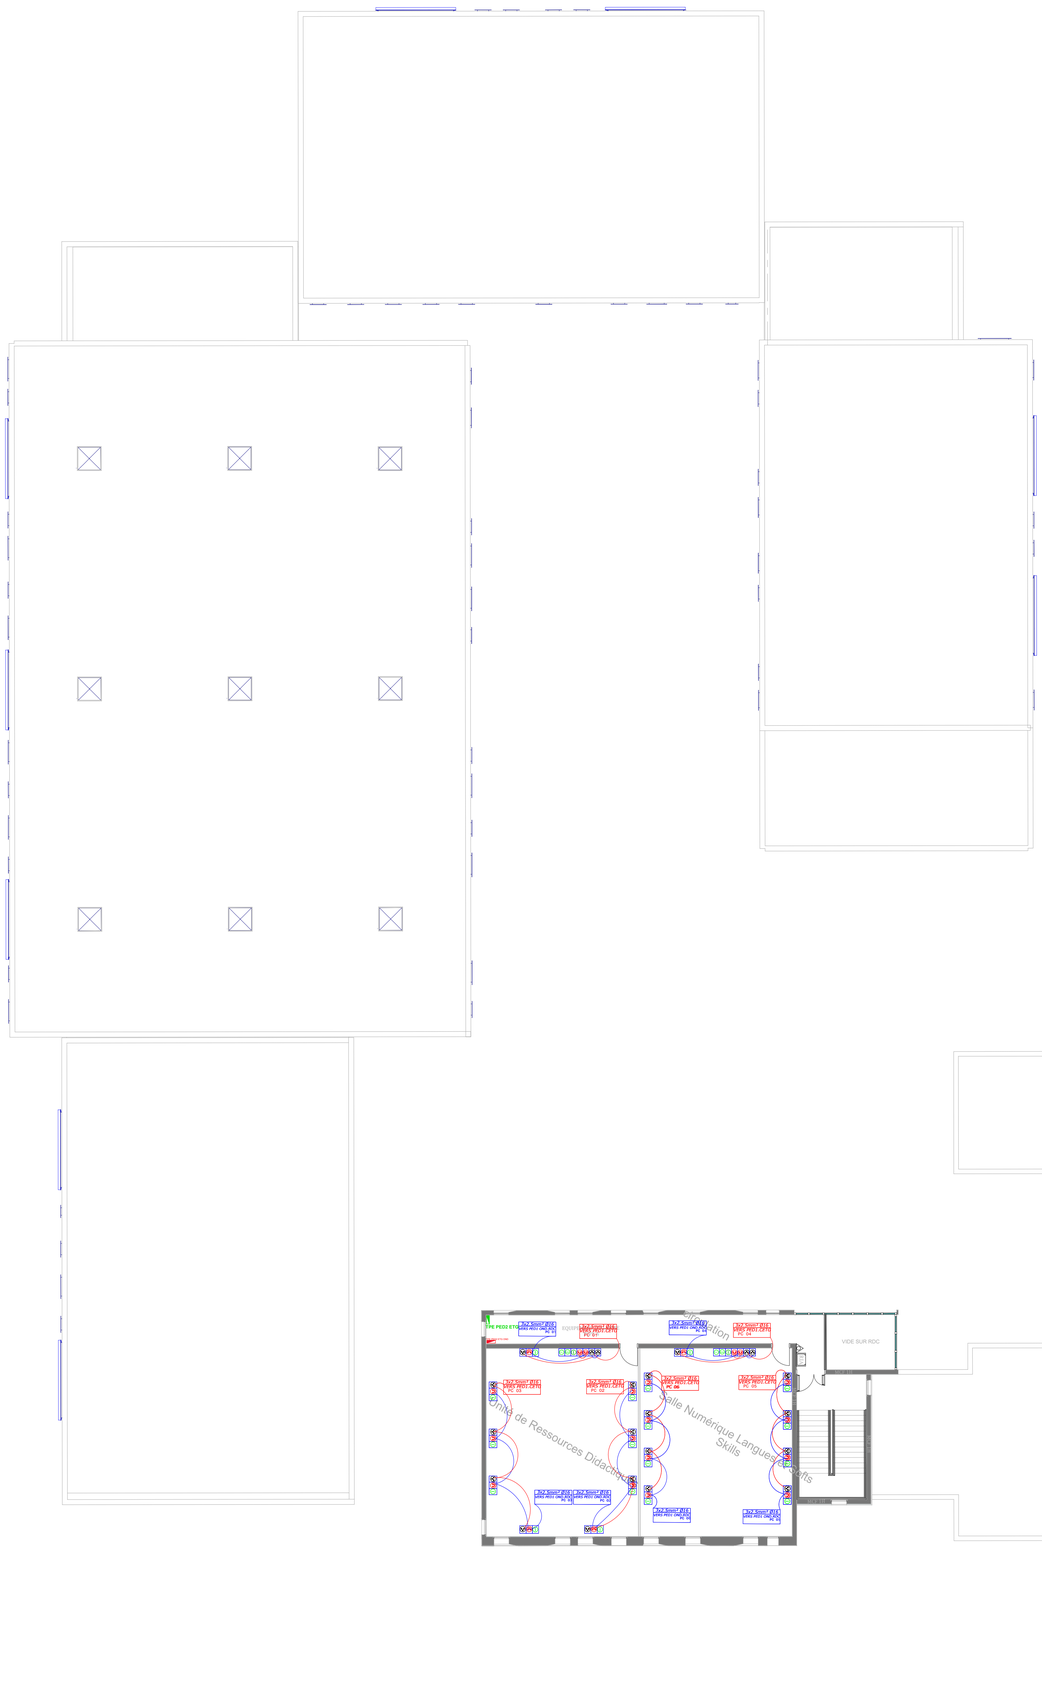
	Prise de courant 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 m/sol encastrée
	Prise de courant étanche monophasée 2x16A 2P+T16 normalisée 250 V en saillie hp 2,5 m/sol
	Type1 Prise de courant 2P + T normalisée 380 V
	Boîte de sol (2 Prise de courant normal 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 sol/ 2 Prise de courant étanche 2P + T 16 A normalisée 250 V avec détrompeur encastrée hp 2,5 m/sol/ 2 Prise de courant normal 2P + T compris le dégagement de la 4 ème prise) en encastrée
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A, 1 Prise informatique cat 6 RJ45 encastrée hp 2,5 m/sol, 1 prise RJ45 informatique
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A, 2 Prise informatique cat 6 RJ45 encastrée hp 2,5 m/sol, 2 prise RJ45 informatique Téléphone
	Dou...Prise de courant normal 2P + T 16 A 2 Prises de courant normal 2P + T 16 A, 1Prise RJ45 informatique, 1 prise RJ45 téléphone encastrée hp 2,5 m/sol
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A 2 Prises de courant normal 2P + T 16 A, 2 Prise RJ45 informatique, 1 prise RJ45 téléphone encastrée hp 2,5 m/sol, 1 prise RJ45 informatique
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A, 1 Prise informatique cat 6 RJ45 encastrée hp 2,5 m/sol, 1 prise RJ45 téléphone
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A, 2 Prise informatique cat 6 RJ45 encastrée hp 2,5 m/sol, 2 prise RJ45 téléphone
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 m/sol/ 2 Prise de courant étanche 2P + T 16 A normalisée 250 V encastrée hp 2,5 m/sol/ 1 prise RJ45 informatique
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 m/sol/ 2 Prise de courant étanche 2P + T 16 A normalisée 250 V encastrée hp 2,5 m/sol/ 2 prise RJ45 informatique
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 m/sol/ 2 Prise de courant étanche 2P + T 16 A normalisée 250 V encastrée hp 2,5 m/sol/ 2 prise RJ45 informatique, 1 prise RJ45 téléphone encastrée
	Dou...2 Prises de courant normal 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 m/sol/ 2 prise RJ45 informatique
	Dou...2 Prises de courant 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 m/sol/ 2 prise RJ45 informatique téléphone
	boîte de sol (2 Prise de courant normal 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 sol/ 2 Prise de courant étanche 2P + T 16 A normalisée 250 V encastrée hp 2,5 m/sol/ 1 prise RJ45 informatique, 1 prise RJ45 téléphone encastrée
	2 Prise de courant monophasée 2x16A 2P+T16 normalisée 250 V en saillie hp 2,5 m/sol
	boîte de sol (2 Prise de courant normal 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 sol/ 2 Prise de courant étanche 2P + T 16 A normalisée 250 V encastrée hp 2,5 m/sol/ 2 prise RJ45 informatique, 1 prise RJ45 téléphone encastrée)
	boîte de sol (3 Prise de courant normal 2P + T 16 A normalisée 250 V en saillie hp2,5 sol/ 3 prise RJ45 informatique)
	Alimentation électrique
	Tableau électrique normal
	Tableau électrique onduleé